


Załącznik nr 1 do formularza F-5 /PJ – 8.2/02	Nr wydania : 3	Data wydania: 31.10.2019 r.	Strona /stron: 1/2
--	----------------	-----------------------------	--------------------

## WARUNKI

### **Jakie należy spełnić związku z realizacją wniosku o rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej. Warunki techniczne rozdziału.**


1. Wniosek o rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej muszą złożyć wszystkie osoby, które w wyniku jego realizacji i podpisaniu umowy zostaną odbiorcami usług WiK.
2. W dniu złożenia wniosku nie może być zaległości płatniczych wobec WiK.
3. Osoby zainteresowane realizacją wniosku uzgadniają pomiędzy sobą zasady zapewnienia (po wykonaniu rozdzielania wewnętrznej instalacji wodociągowej) niezawodnego działania przyłącza wodociągowego zgodnie z art.5 zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
4. Wszystkie wodomierze muszą być zainstalowane w jednym pomieszczeniu dostępnym dla pracowników WiK oraz osób zainteresowanych realizacją wniosku.
5. Osoby zainteresowane realizacją wniosku uzgadniają sposób przerwania dostawy wody do pojedynczego lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali.
6. Miejscem dostarczania wody pozostaje zawór główny –zawór za dotychczasowym wodomierzem głównym.
7. Wnioskodawcy pokrywają wszystkie koszty wykonania niezbędnych prac instalacyjnych. Wszystkie prace muszą być wykonane przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie montażu wodomierzy. Instalacja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
8. Wnioskodawcy pokrywają wszystkie koszty ewentualnych uszkodzeń instalacji eksploatowanej przez WiK spowodowane przez prowadzące prace.
9. Pracownicy WiK montują w przygotowanych przez wnioskodawców miejscach wodomierze dobrane odpowiednio do przewidywanych przepływów. Jednocześnie demontowany jest dotychczasowy wodomierz główny. Pracownicy WiK dokumentują przeprowadzone prace poprzez wypisanie druków Polecenia montażu wodomierza.
10. Każdy z wnioskodawców ponosi koszty zgodnie z cennikiem WiK.

11. Schemat przyłącza przed wykonaniem rozdzielania wewnętrznej instalacji wodociągowej

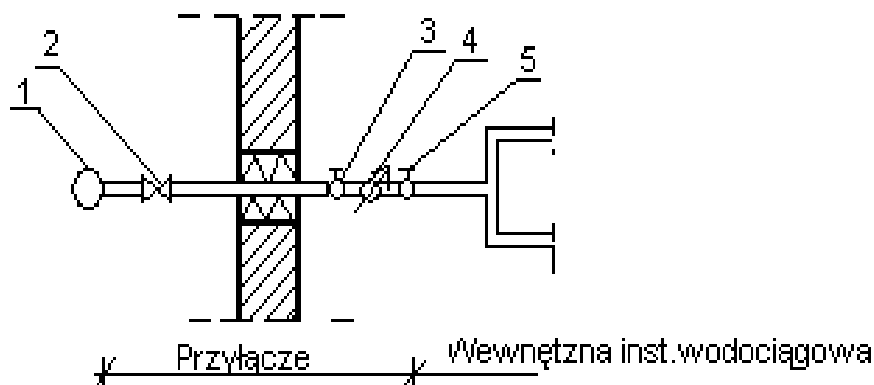

- 1 – Sieć wodociągowa
- 2 – Zasuwa
- 3 – Zawór przed wodomierzem
- 4 – Wodomierz
- 5 – Zawór za wodomierzem

12. Schemat przyłącza po wykonaniu rozdzielania wewnętrznej instalacji wodociągowej.

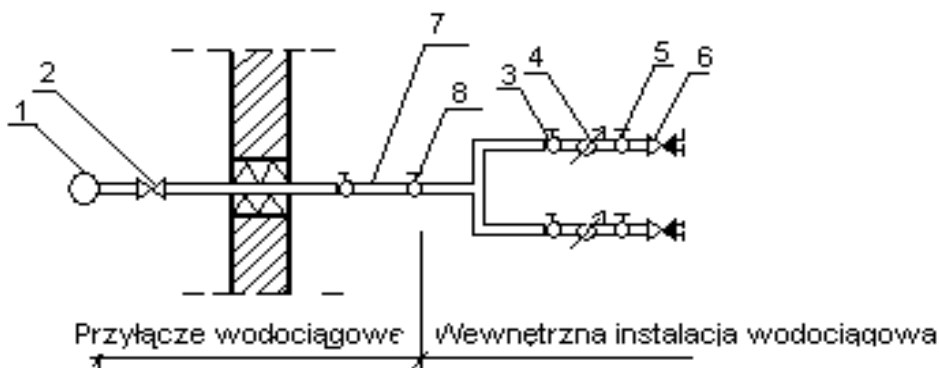

- 1 – Sieć wodociągowa
- 2 – Zasuwa
- 3 – Zawór przed wodomierzem
- 4 – Wodomierz
- 5 – Zawór za wodomierzem
- 6 – Zawór antyskażeniowy
- 7 – Króciec
- 8 – Zawór główny

.....  
Data i czytelny podpis Odbiorcy